


TULOILMAKONEIDEN LÄMMITYS-
PATTERIN KYTKENTÄPERIAATE
(2-TIESÄÄTÖVENTTI.)

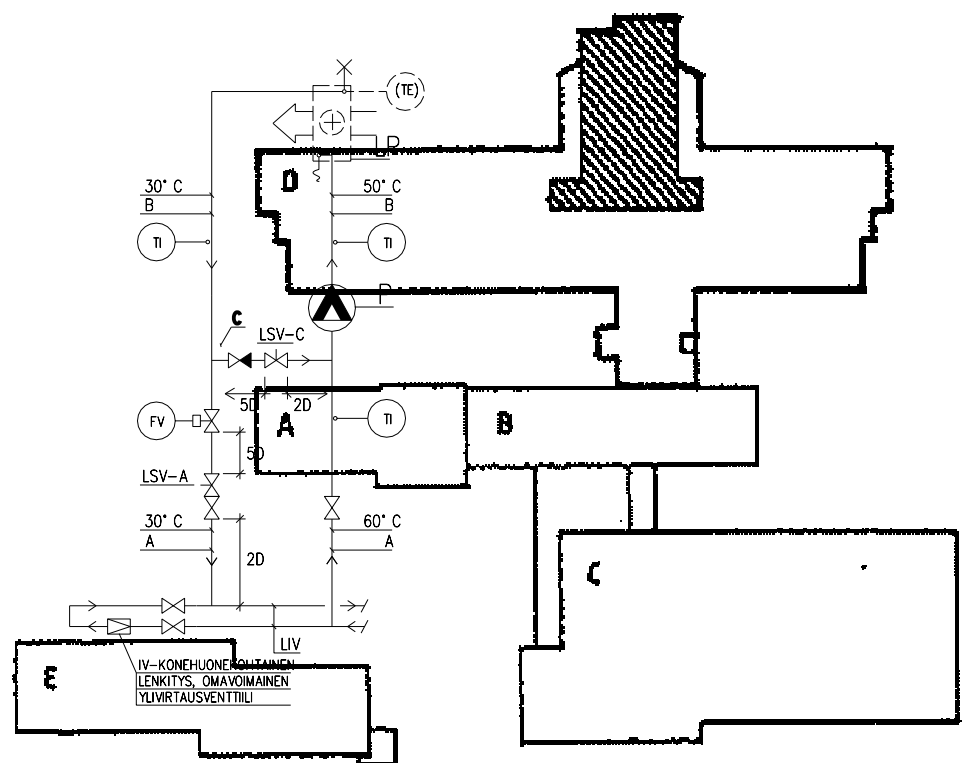

TAULUKKO TÄYDENNETÄÄN LOPULLISTEN LAITEVALINTOJEN JÄLKEEN

KOJE	A	B	C	PUMPPU P5	LSV-A	LSV-C	LP	
	DN	DN	DN	dm ³ /s	kPa	dm ³ /s	dm ³ /s	kW
G302TK/PK	32	32	20	0,31	30	0,21	0,11	26,3
KOJE	A	B	C	PUMPPU P6	LSV-A	LSV-C	LP	
	DN	DN	DN	dm ³ /s	kPa	dm ³ /s	dm ³ /s	kW
G303TK/PK	40	32	25	0,61	30	0,31	0,16	37,3

PUMPPU TYYPIÄ GRUNFOSS OY / MAGNA-3 (OHJAUKSET / TILATIETO VAK-JÄRJESTELMÄÄN)

K.OSA/KYLÄ	KORTTELI/TILA	TONTTI/RN: O	VIRANOMAISTEN ARKISTOMERKINTÖJÄ VARTEN
RAKENNUSLOMAKIRJA SANEERAUS		PIIRUSTUSLAJI LVI-PIIRUSTUS	
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE JOROISTEN LUKIO KOULUTIE 1 79600 JORONEN		PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ LÄMPÖJOHTOLAITTEET ILMANVAIHTOKONEHUONE POHJA	
Granlund Granlund Oy Kuoppakankaankatu 2A3 78200 VARKAUS Puh. 0400 678 500		SUUNN. IoH YHT.HLÖ HNI PVM. 4.2.2025 ALLEKIRJ. <i>[Signature]</i>	PIIRT. IoH TARK. IoH SUUNNITTELUALA, TYÖN NUMERO JA PIIRUSTUKSEN NUMERO LVI 24005-2-3 MUUTOS TILAAJAN N: O